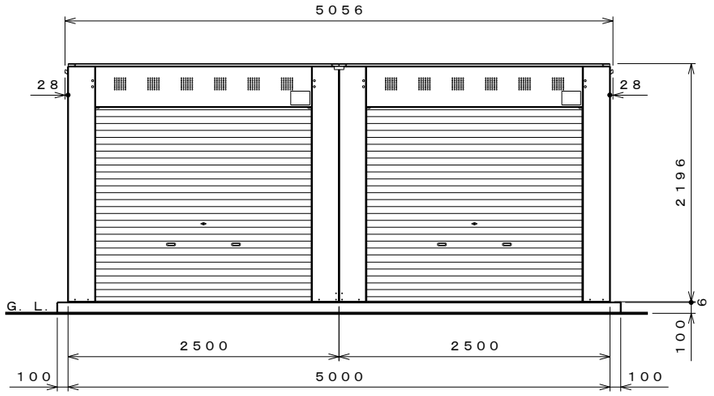

正　面　図　Ｓ＝１：４０

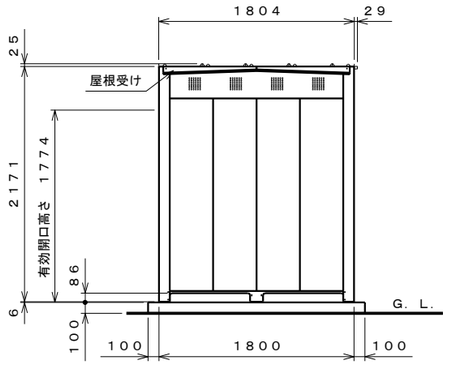

側　面　図　Ｓ＝１：４０

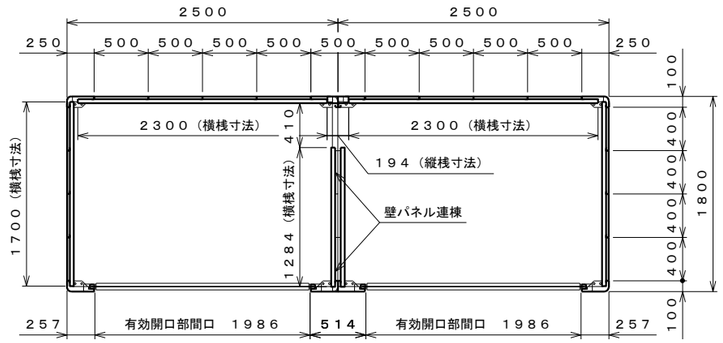

平　面　図　Ｓ＝１：４０

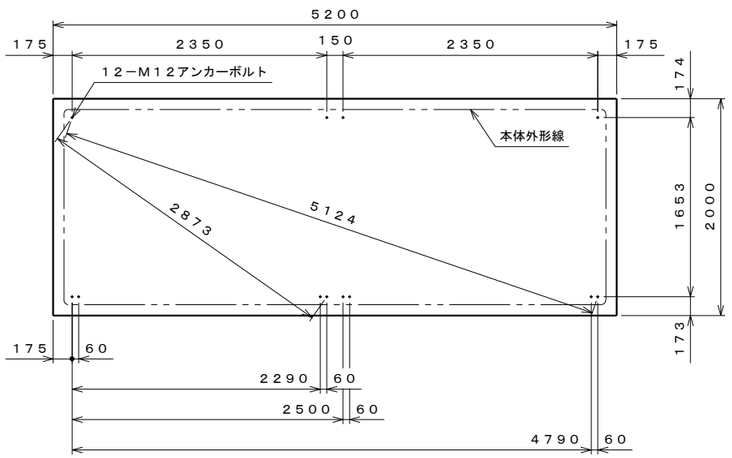

基礎伏セ図　Ｓ＝１：４０

【基礎設計条件】
- コンクリート強度：Ｆｃ２１Ｎ／mm²以上
- 積　載　荷　重　：ＬＰガス容器の最大本数のうち、半分が満量の状態、残り半分が空量の状態と想定して算出

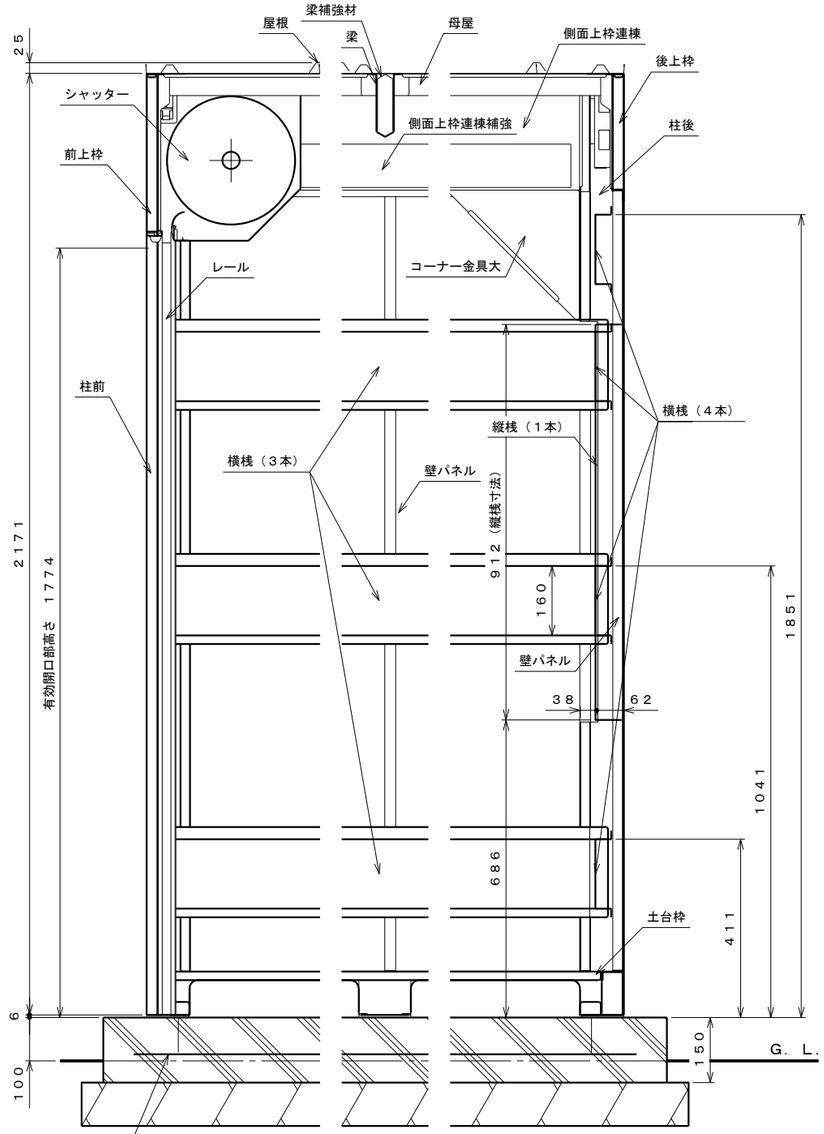

側面断面図　Ｓ＝１：１０

仕様大要

品　名	サ　イ　ズ	材　質	仕　上　げ
土台枠	ｔ１．６	Ｚ　Ａ　Ｍ	ポリエステル系樹脂塗装
柱	ｔ０．８	〃	〃
前上枠	ｔ０．８	〃	〃
後上枠	ｔ０．８	〃	〃
屋根受け	ｔ１．０	〃	〃
側面上枠	ｔ０．８	〃	〃
側面上枠連棟	ｔ１．６	〃	〃
側面上枠連棟補強	ｔ１．６	〃	〃
コーナー金具大	ｔ１．６	亜　鉛　鉄　板	〃
壁パネル	ｔ０．８	Ｚ　Ａ　Ｍ	〃
梁	ｔ１．６	〃	〃
梁補強材	ｔ１．６	〃	〃
母屋	ｔ１．６	〃	〃
横桟	ｔ１．２	〃	〃
縦桟	ｔ１．２	〃	〃
屋根	ｔ０．５	ガルバリウム鋼板	ポリエステル系樹脂ロールコート
シャッター	ｔ０．８	亜　鉛　鉄　板	〃
レール	ｔ１．０	〃	〃
ライナープレート	ｔ６．０	ＰＰ	
アンカーボルト	M12×115	鉄	三価クロメート処理

- 横桟は高さ９０間隔で調整可能
- 上　１４９１　～　１８５１（背面のみ）
- 中　　８６１　～　１０４１
- 下　　４１１

【設置可能地域】　垂直積雪量１５０ｃｍ以下、基準風速Ｖｏ３４ｍ／ｓ以下

名　称	ＬＰガス容器保管庫 ＧＢ−ＳＪ５０１８　仕様図 （準防火地域対応型：シャッターｔ０．８）
株式会社	田窪工業所

（２０２０．７．１．）《用紙Ａ２》