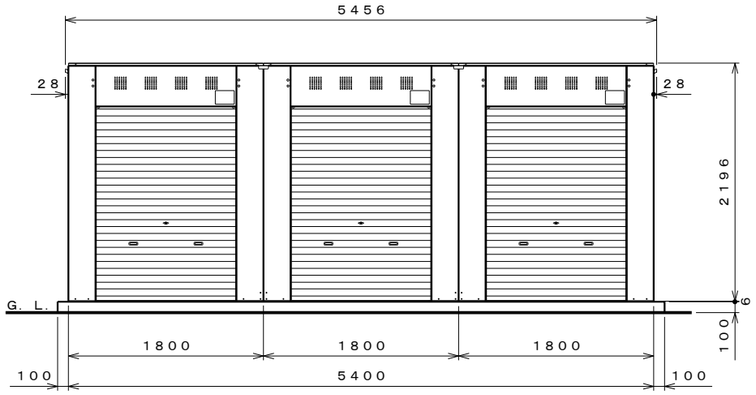

正　面　図　Ｓ＝１：４０

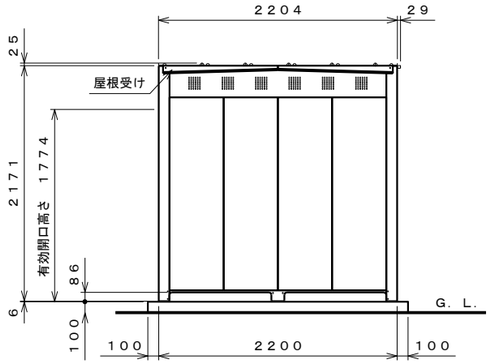

側　面　図　Ｓ＝１：４０

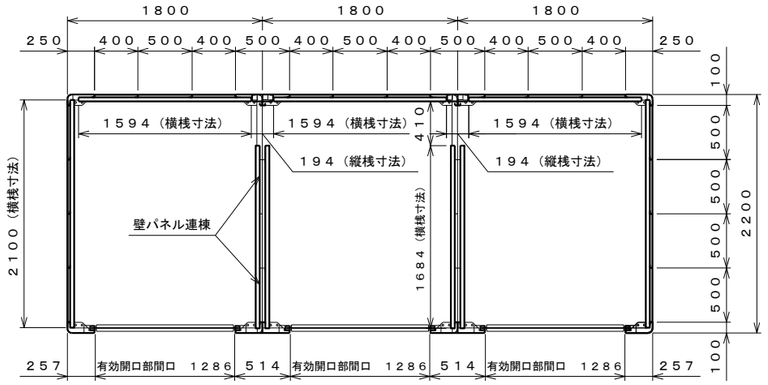

平　面　図　Ｓ＝１：４０

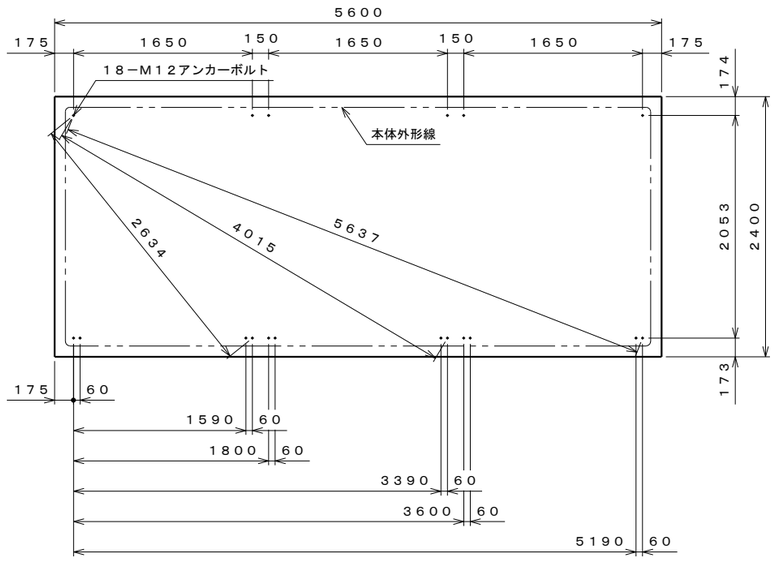

基礎伏セ図　Ｓ＝１：４０

【基礎設計条件】
- コンクリート強度：Ｆｃ２１Ｎ／mm²以上
- 積　載　荷　重　：ＬＰガス容器の最大本数のうち、半分が満量の状態、残り半分が空量の状態と想定して算出

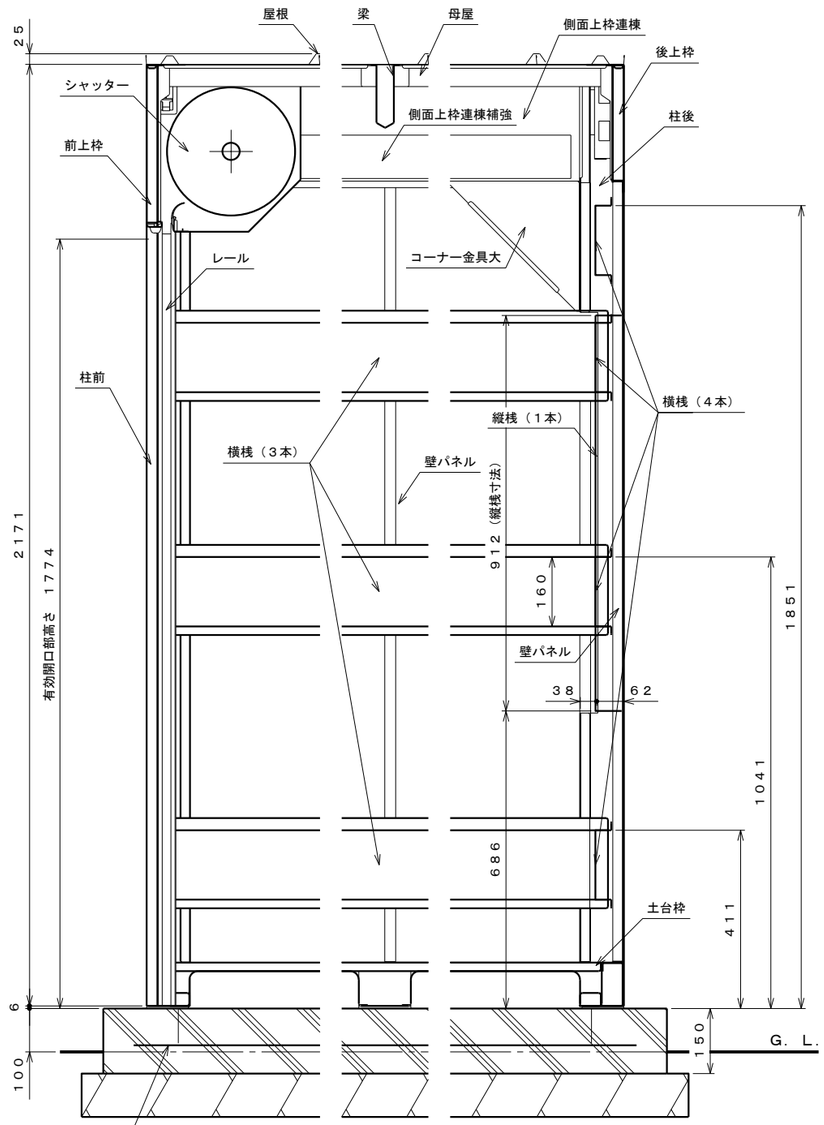

側面断面図　Ｓ＝１：１０

仕様大要

品　名	サ　イ　ズ	材　質	仕　上　げ
土台枠	t１．６	Ｚ　Ａ　Ｍ	ポリエステル系樹脂塗装
柱	t０．８	〃	〃
前上枠	t０．８	〃	〃
後上枠	t０．８	〃	〃
屋根受け	t１．０	〃	〃
側面上枠	t０．８	〃	〃
側面上枠連棟	t１．６	〃	〃
側面上枠連棟補強	t１．６	〃	〃
コーナー金具大	t１．６	亜　鉛　鉄　板	〃
壁パネル	t０．８	Ｚ　Ａ　Ｍ	〃
梁	t１．６	〃	〃
梁補強材	t１．６	〃	〃
母屋	t１．６	〃	〃
横桟	t１．２	〃	〃
縦桟	t１．２	〃	〃
屋根	t０．５	ガルバリウム鋼板	ポリエステル系樹脂ロールコート
シャッター	t０．８	亜　鉛　鉄　板	〃
レール	t１．０	〃	〃
ライナープレート	t６．０	ＰＰ	
アンカーボルト	M12×115	鉄	三　価　ク　ロ　メ　ー　ト　処　理

【設置可能地域】　垂直積雪量１５０ｃｍ以下、基準風速Ｖｏ３４ｍ／ｓ以下

- 横桟は高さ９０間隔で調整可能
- 上　１４９１　～　１８５１（背面のみ）
- 中　　８６１　～　１０４１
- 下　　４１１

名　称	ＬＰガス容器保管庫 ＧＢ－ＳＪ５４２２　仕様図 （準防火地域対応型：シャッターｔ０．８）

株式会社　田窪工業所

（２０２０．７．１．）《用紙Ａ２》